
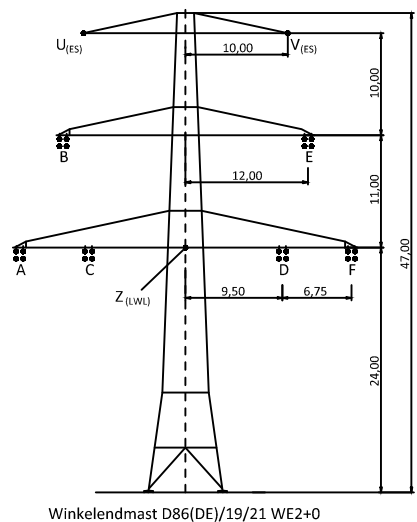
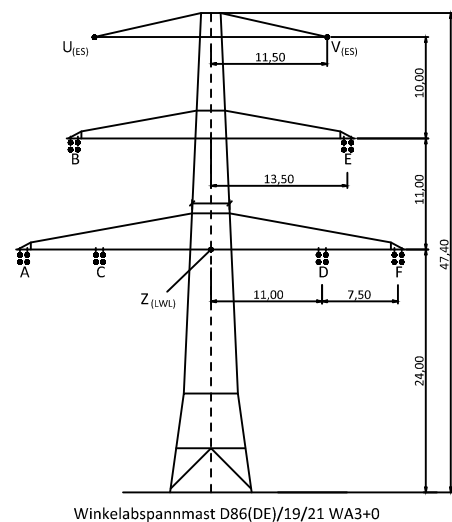
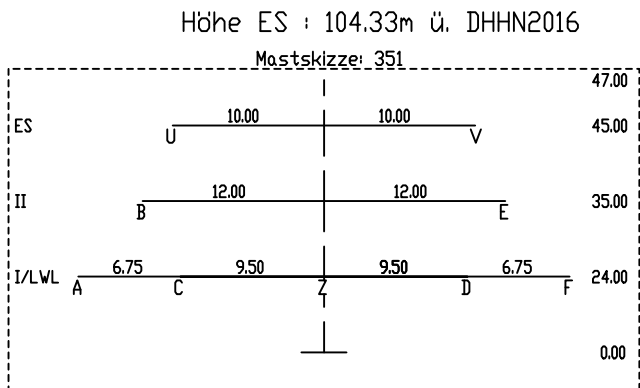


350
D86DE/19/21
WA3+5
/2AK

[164.0]
- 155.4 -
[146.7]

351
D86DE/19/21
WE2+0
2AK/

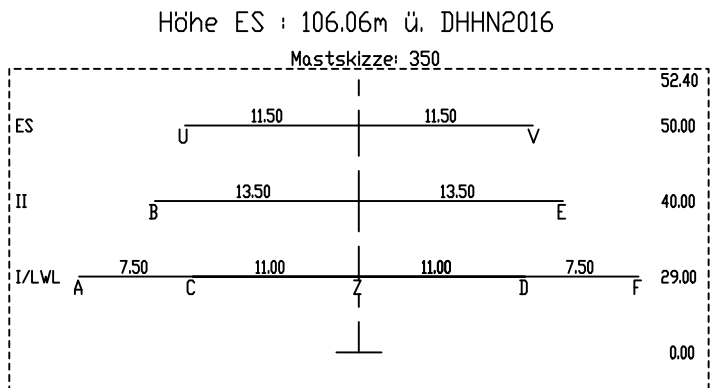

Beseilung:

SEIL- BEZ.	U ₀ in kV	BÜNDEL	SEILTYP / QUERSCHNITT	AUSLEG- TEMP.	S ₇₀ (+5+2E) (N/mm ²)	S _M (10°) (N/mm ²)	BER. ART	MESS- JAHR
A	380	4	AL/ST Leitereil	80°+KRD	Soll 47.10	Soll 43.00		26
B	380	4	AL/ST Leitereil	80°+KRD	Soll 47.17	Soll 43.00		26
C	380	4	AL/ST Leitereil	80°+KRD	Soll 47.21	Soll 43.00		26
D	380	4	AL/ST Leitereil	80°+KRD	Soll 47.59	Soll 43.00		26
E	380	4	AL/ST Leitereil	80°+KRD	Soll 47.63	Soll 43.00		26
F	380	4	AL/ST Leitereil	80°+KRD	Soll 47.72	Soll 43.00		26
U	ES	1	AL/ST Erdsell	40°+KRD	Soll 50.18	Soll 45.00		26
V	ES	1	AL/ST Erdsell	40°+KRD	Soll 50.68	Soll 45.00		26
Z	SLH	1	LWL-Luftkabel	40°+KRD	Soll 47.23	Soll 42.00		26

KRD = 40K (Durchhänge am Dehnungsende)

Planfeststellungsverfahren
Unterlagen nach § 43 EnWG



Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow
380-kV-Höchstspannungsleitung Güstrow - Siedenbrünzow -
Iven/West - Pasewalk/Nord - Pasewalk (BBPIG Vorhaben Nr. 53)

Titel: Trassenplan M 350 - M 351

Unterlage: 4.2 Blatt: 56 von 77 Maßstab der Längen 1 : 2000 der Höhen 1 : 200

Errichtervorschrift	: VDE 9/19 HSP	Berechnungsverfahren	: Ket
Separatoreinbau	▽ : nicht vorhanden	Erdbeschleunigung	: g = 10.00 m/s ²
Flugwarnkugeln	: nicht vorhanden	Windzone	: Faktor 1.0 Zone 2(50J-Zug/3J-Aus)
Vogelschutzarmaturen	: vorhanden	Eislast	: Faktor 1.0 Zone 1(ZE=5+0.1d)
Seitliche Überhöhung	: 18.0m rechts ----- 18.0m links -----		
Kettenart/-länge/-gewicht			

Nr.	Änderung	Datum	Name
ALKIS-Liegenschaftskarte vom: 11.2024		Genehmigung des Landesvermessungsamtes: © Geobasis-DE/LGB 2024 © Geobasis-DE/M-V 2024	
Bearbeitung:		Koordinatensystem: ETRS89/UTM33N	Höhensystem: DHHN2016
Vorhabenträger: 50Hertz Transmission GmbH Heidestraße 2 10557 Berlin Aufgestellt: Berlin, den 31.03.2025		festgestellt nach § 43b EnWG:	
A. Deharde		M. Brüning	
Geprüft:			Dateibezeichnung: PFV_TP_CA_L_637_0350-0351


SEbene	Traverse
A I/LVL	18.50 ll.
B II	13.50 ll.
C I/LVL	11.00 ll.
D I/LVL	11.00 re.
E II	13.50 re.
F I/LVL	18.50 re.
U ES	11.50 ll.
V ES	11.50 re.
Z I/LVL	0.00

Lastfallliste
1 80°+KRD
2 40°+KRD
3 40°+KRD+V
4 -S°+KRD+Eis
5 Schutzstr.(40°+KRD+V)
6 40°+V
7 -S°+Eis
8 10°
9 keiner
10
11
12

131.71 GRAD
146.34 GON

170.34 GRAD
191.47 GON

18.00 m ü. DHHN2016

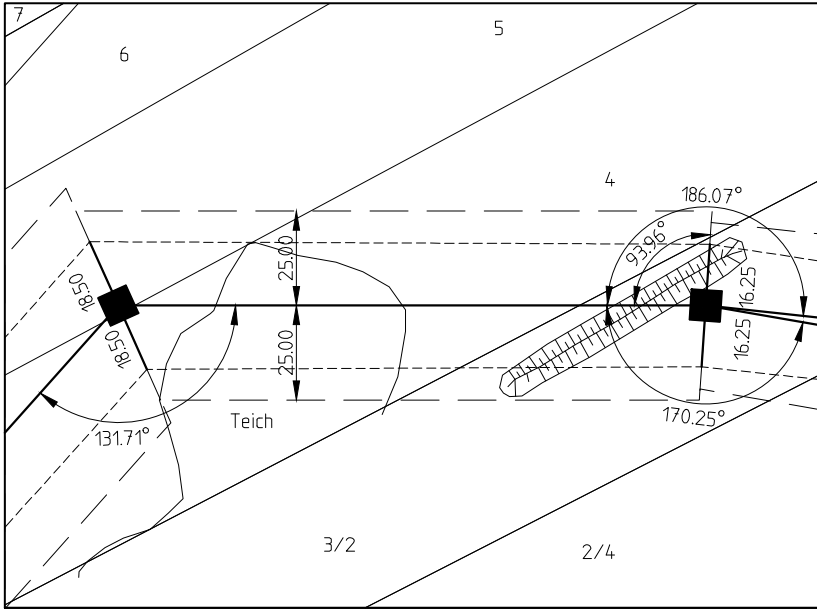

Landkreis Vorpommern-Greifswald
Gemeinde Jatznick Gemarkung Groß Spiegelberg
Flur 2