

Mastprinzipskizze

WE2+0 D86(DE)/19/21


Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow
Folgebedingte Einschleifungen der 380-kV-Leitung
Lubmin - Altentreptow/Süd in das Umspannwerk Iven/West



Anlage: 1.2

Blatt: 1 von 2

Maßstab: ohne

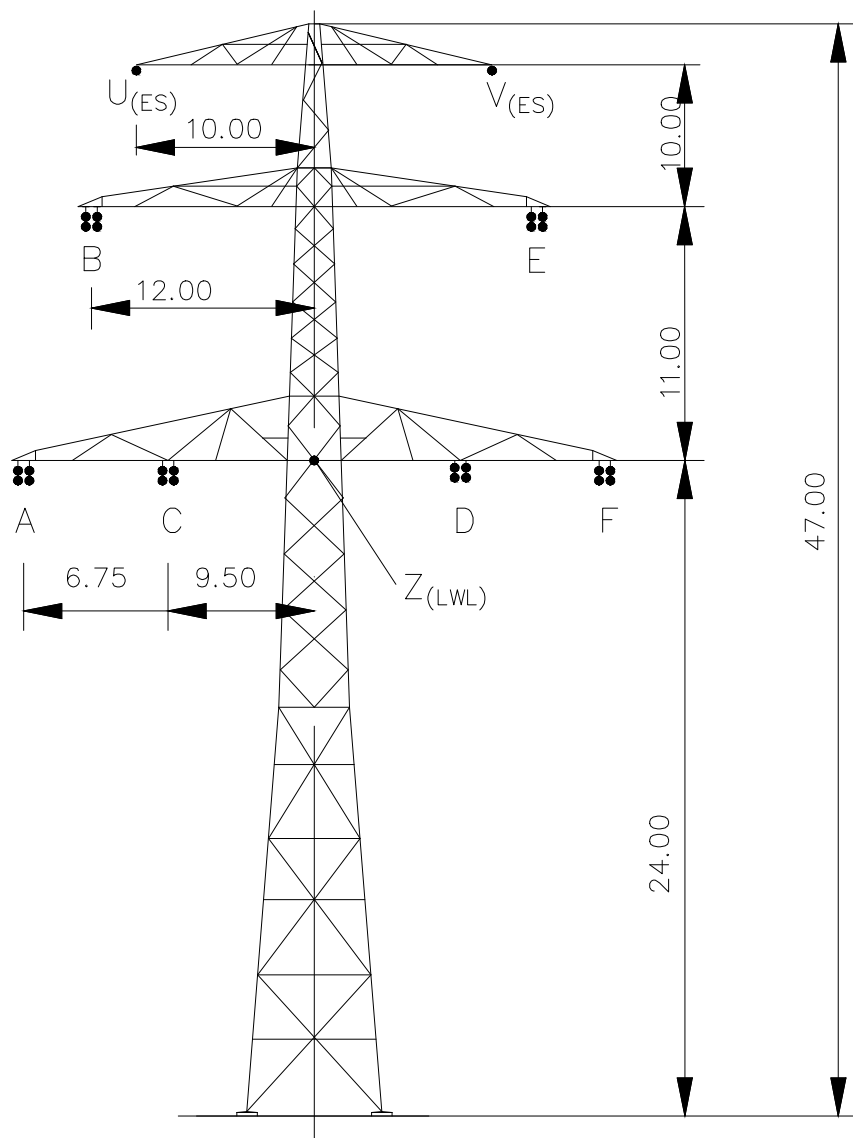

Vorhabenträgerin: 50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
D-10557 Berlin

Bearbeitung: OMEXOM Hochspannung GmbH
Schulstraße 124
D-29664 Walsrode

Mastprinzipskizze WA1+0 D86(DE)/19/21


Netzverstärkung Pasewalk - Güstrow
Folgebedingte Einschleifungen der 380-kV-Leitung
Lubmin - Altentreptow/Süd in das Umspannwerk Iven/West



Anlage: 1.2

Blatt: 2 von 2

Maßstab: ohne

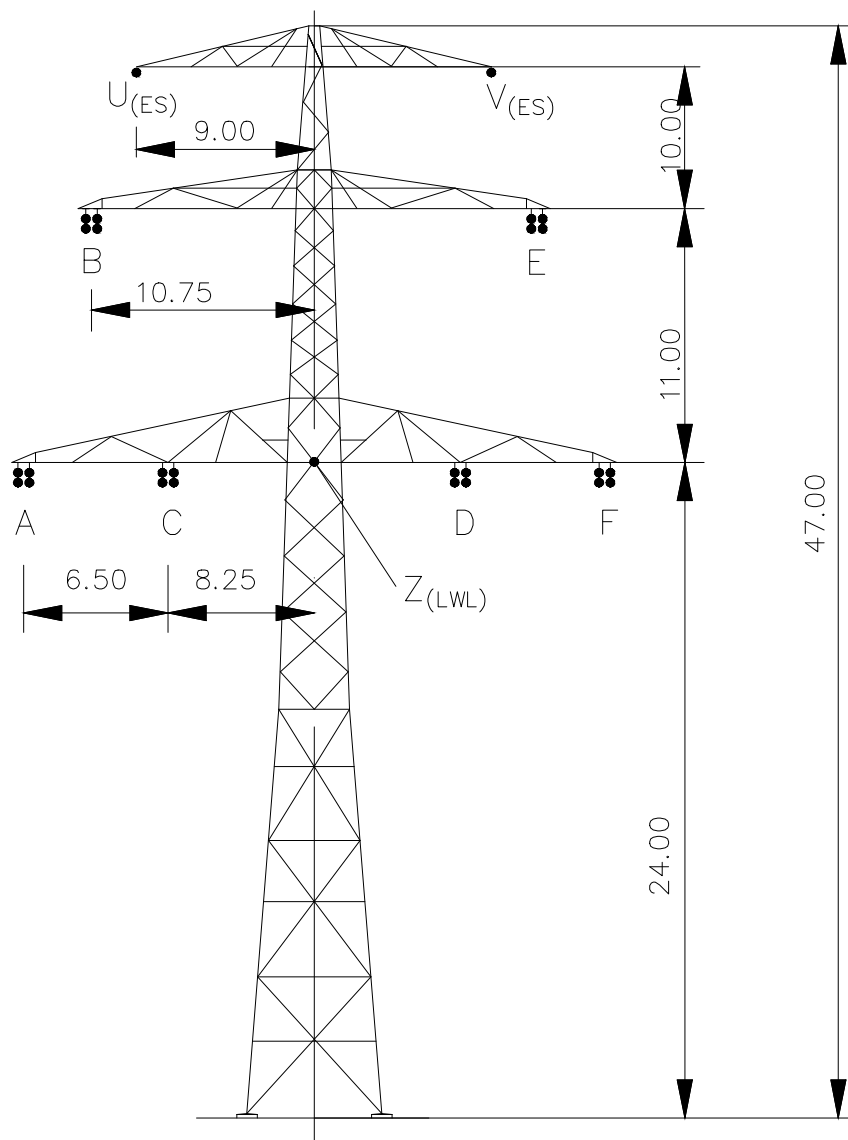

Vorhabenträgerin: 50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
D-10557 Berlin

Bearbeitung: OMEXOM Hochspannung GmbH
Schulstraße 124
D-29664 Walsrode